



UWAGA:  
Instalację c.o. należy wykonać z rur PP PN20 w systemie rur BORPlus-Stabi

SZCZEGÓŁ SZAFKI CIEPŁOMIERZY

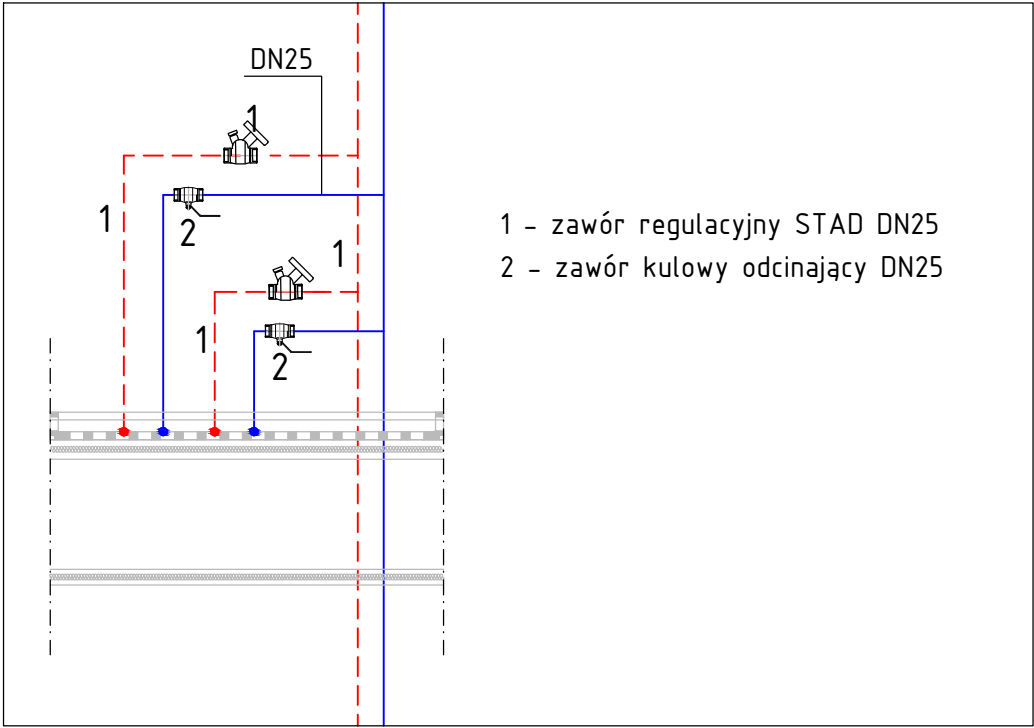

----- przewód zasilający instalacji c.o.  
----- przewód powrotny instalacji c.o.

TYP BLOKU: 1L (nr IX)

AutoCAD LT nr. serijny: 347.92291878		
UŁOŻYŁ: [signature]		
BIURO PROJEKTOWE:		
		ARCHI 99 PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. KOLEJOWA 17 01-651 Warszawa tel. +48 (022) 738 73 55 e-mail: pracownia@archi99.pl
INWESTOR:	Towarzystwo MZGM Sp. z o.o. ul. [signature]	OBJEKT: SANITARNA
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
LOKALIZACJA:	ul. [signature]	DATA: CZERWIEC 2020
TEMAT OPRACOWANIA:	OPRACOWANIE GŁÓWNYCH I MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH	UŁOŻYŁ: [signature] 0124 5/10, 5/11 5/19
NAZWA RYSUNKU:	PIONY INSTALACJI C.O.	SKALA: 1:50 NR RYS: S-19
PROJEKTANT:	[signature]	NR UPR. WKP/0347/POOS/12 PODPIS
UŁOŻYŁ:	[signature]	NR UPR. PODPIS
UŁOŻYŁ:	[signature]	NR UPR. PODPIS