


























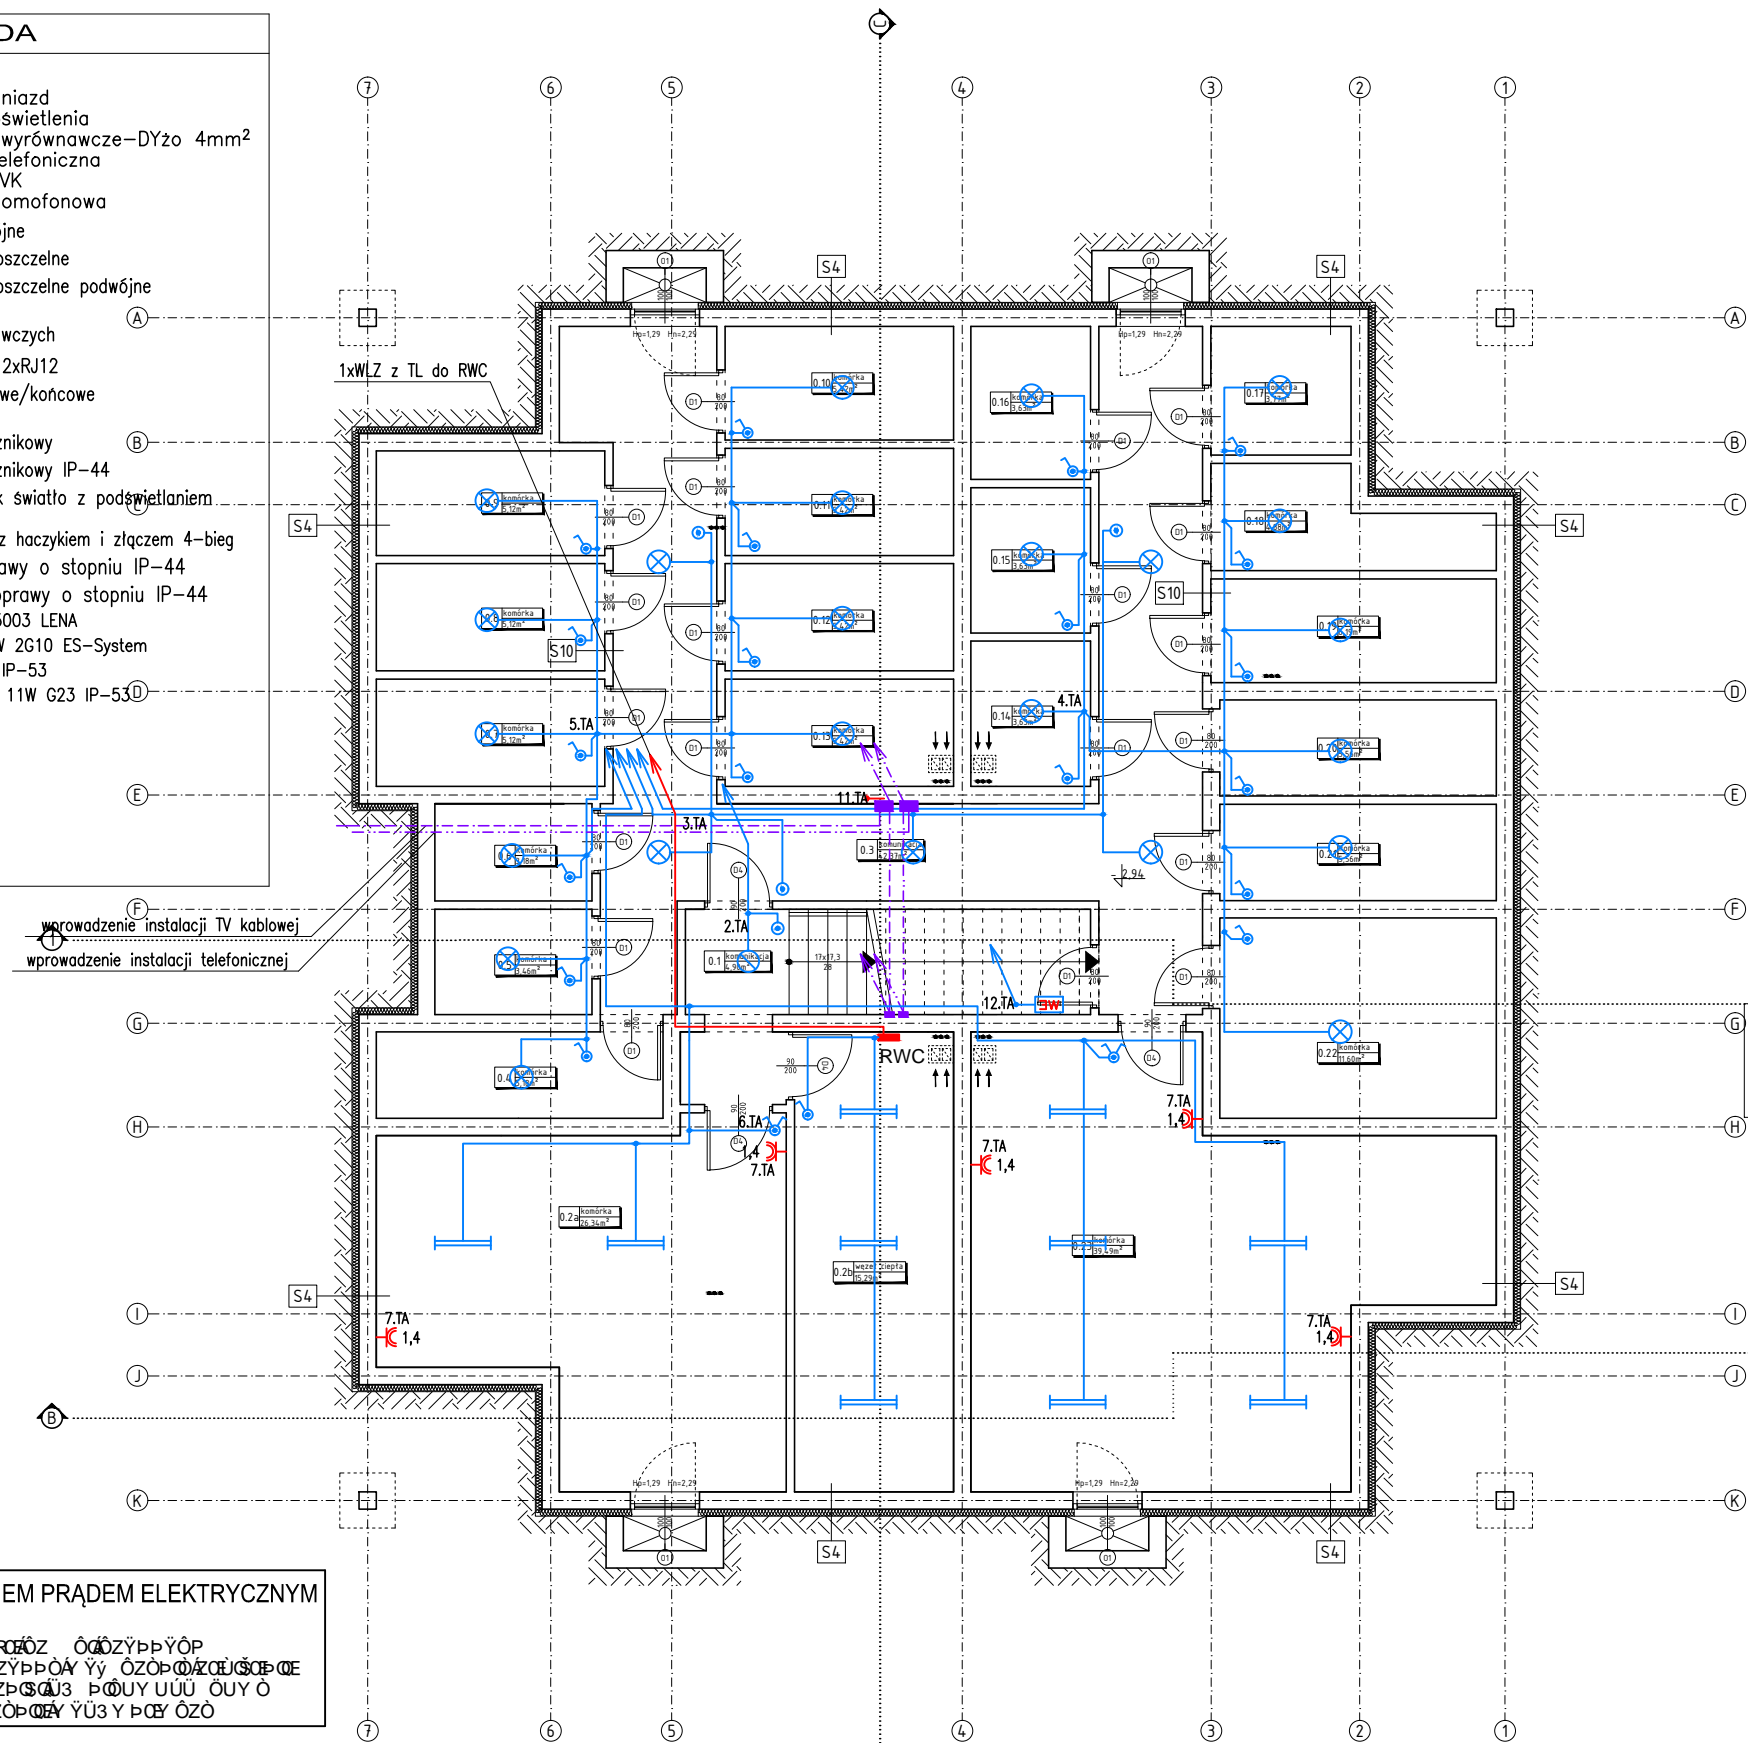


LEGENDA

	instalacja gniazd
	instalacja oświetlenia
	połączenia wyrównawcze—DYżo 4mm ²
	instalacja telefoniczna
	instalacja TVK
	instalacja domofonowa
	gniazdo p/t 2P+Z podwójne
	gniazdo p/t 2P+Z bryzgoszczelne
	gniazdo p/t 2P+Z bryzgoszczelne podwójne
	puszka połączeń wyrównawczych
	gniazdo p/t telefoniczne 2xRJ12
	gniazdo p/t RTV przelotowe/koncowe
	łącznik pojedynczy/świecznikowy
	łącznik pojedynczy/świecznikowy IP-44
	przycisk dzwonek/przycisk światło z podświetlaniem
	
	wpusł sufitowy do oprawy z haczykiem i złączem 4-bieg
	wpusł sufitowy dla oprawy o stopniu IP-44
	wpusł na ścianie dla oprawy o stopniu IP-44
	oprawa RONDO 40W nr 15003 LENA
	Oprawa BASE/N TC-F 36W 2G10 ES-System
	Oprawa PORTAL 11W G23 IP-53
	oprawa "NP" typu PORTAL 11W G23 IP-53
	dzwonek 230V
	przycisk wyłącznika p.poz.
	elektrozamek domofonu
	panel domofonu



BILANS POW. PIWNICY		
nr	nazwa pomieszczenia	powierzchnia
0.1	komunikacja	0,0000
0.2a	komórka	26,0000
0.2b	węzeł ciepły	0,0000
0.3	komórka	12,0000
0.4	komórka	0,0000
0.5	komórka	0,0000
0.6	komórka	0,0000
0.7	komórka	0,0000
0.9	komórka	0,0000
0.9	komórka	0,0000
0.10	komórka	0,0000
0.11	komórka	0,0000
0.12	komórka	0,0000
0.13	komórka	0,0000
0.14	komórka	0,0000
0.15	komórka	0,0000
0.16	komórka	0,0000
0.17	komórka	0,0000
0.18	komórka	0,0000
0.19	komórka	0,0000
0.20	komórka	0,0000
0.21	komórka	0,0000
0.22	komórka	0,0000
0.23	komórka	26,0000
razem: 107,00		227,20

TYP BLOKU: 1P

BEZPOŚREDNIM:	QZUSORPQZ QGZYPPYOP
POŚREDNIM:	UCF UOZYPPOA Yy OZOPQZCUCSCPE
OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA:	Y Yy OZPSQJ3 POUYUUU OUY O UUy OZOPQY YU3Y PBY OZO

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM
- POZIOM "0" BUDYNKU DOSTOSOWAĆ INDYWIDUALNIA W OPARCIU O PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- WYMIARY STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZE STANEM RZECZYWISTY OTWÓR NA BUDOWIE
- WEWNĘTRZNE OTWORY DRZWIOWE NA ETAPIE ROBÓT WYKONAWCZYCH NALEŻY DOPASOWAĆ DO KONKRETNIEGO PRODUCENTA STOLARKI DRZWIOWEJ