





1 - zawór kulowy odcijnający DN20
 2 - wodomierz wody zimnej *Diehl AltairV4*
DN15 ze zdalnym odczytem DN15
 3 - wodomierz wody ciepłej *Diehl Altair V3 90°*
DN15 ze zdalnym odczytem DN15

 przewód instalacji wody zimnej
 przewód instalacji wody ciepłej
 przewód instalacji cyrkulacji.

Ø32/32/16 Ø woda zimna/ woda ciepła/ cyrkulacja

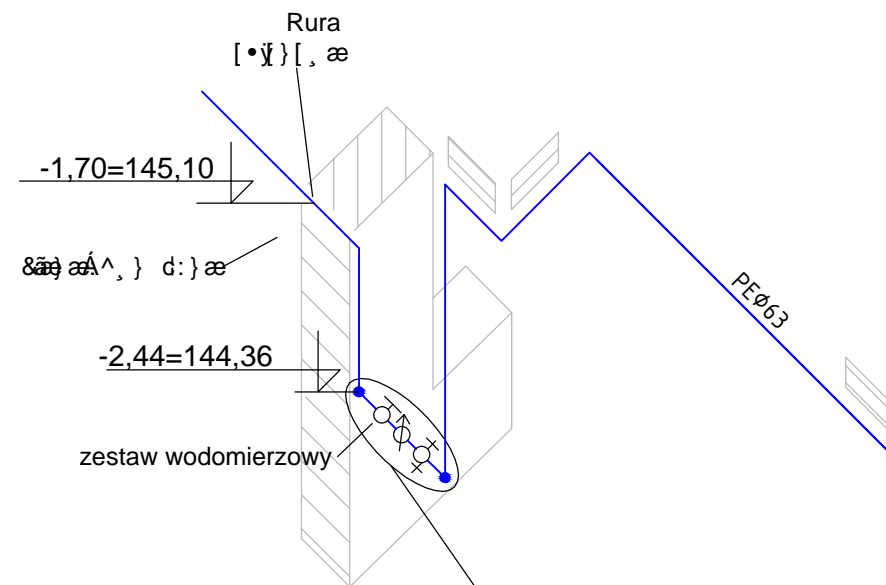

W pomieszczeniu węża ciepła należy przewidzieć montaż dodatkowego wodomierza na instalacji uzupełniającej wodę z zładu instalacji c.o. Wodomierze należy montować w szachtach instalacyjnych i zamknąć drziczkami rewizyjnymi z wizjerem na wysokości licznika ciepła.

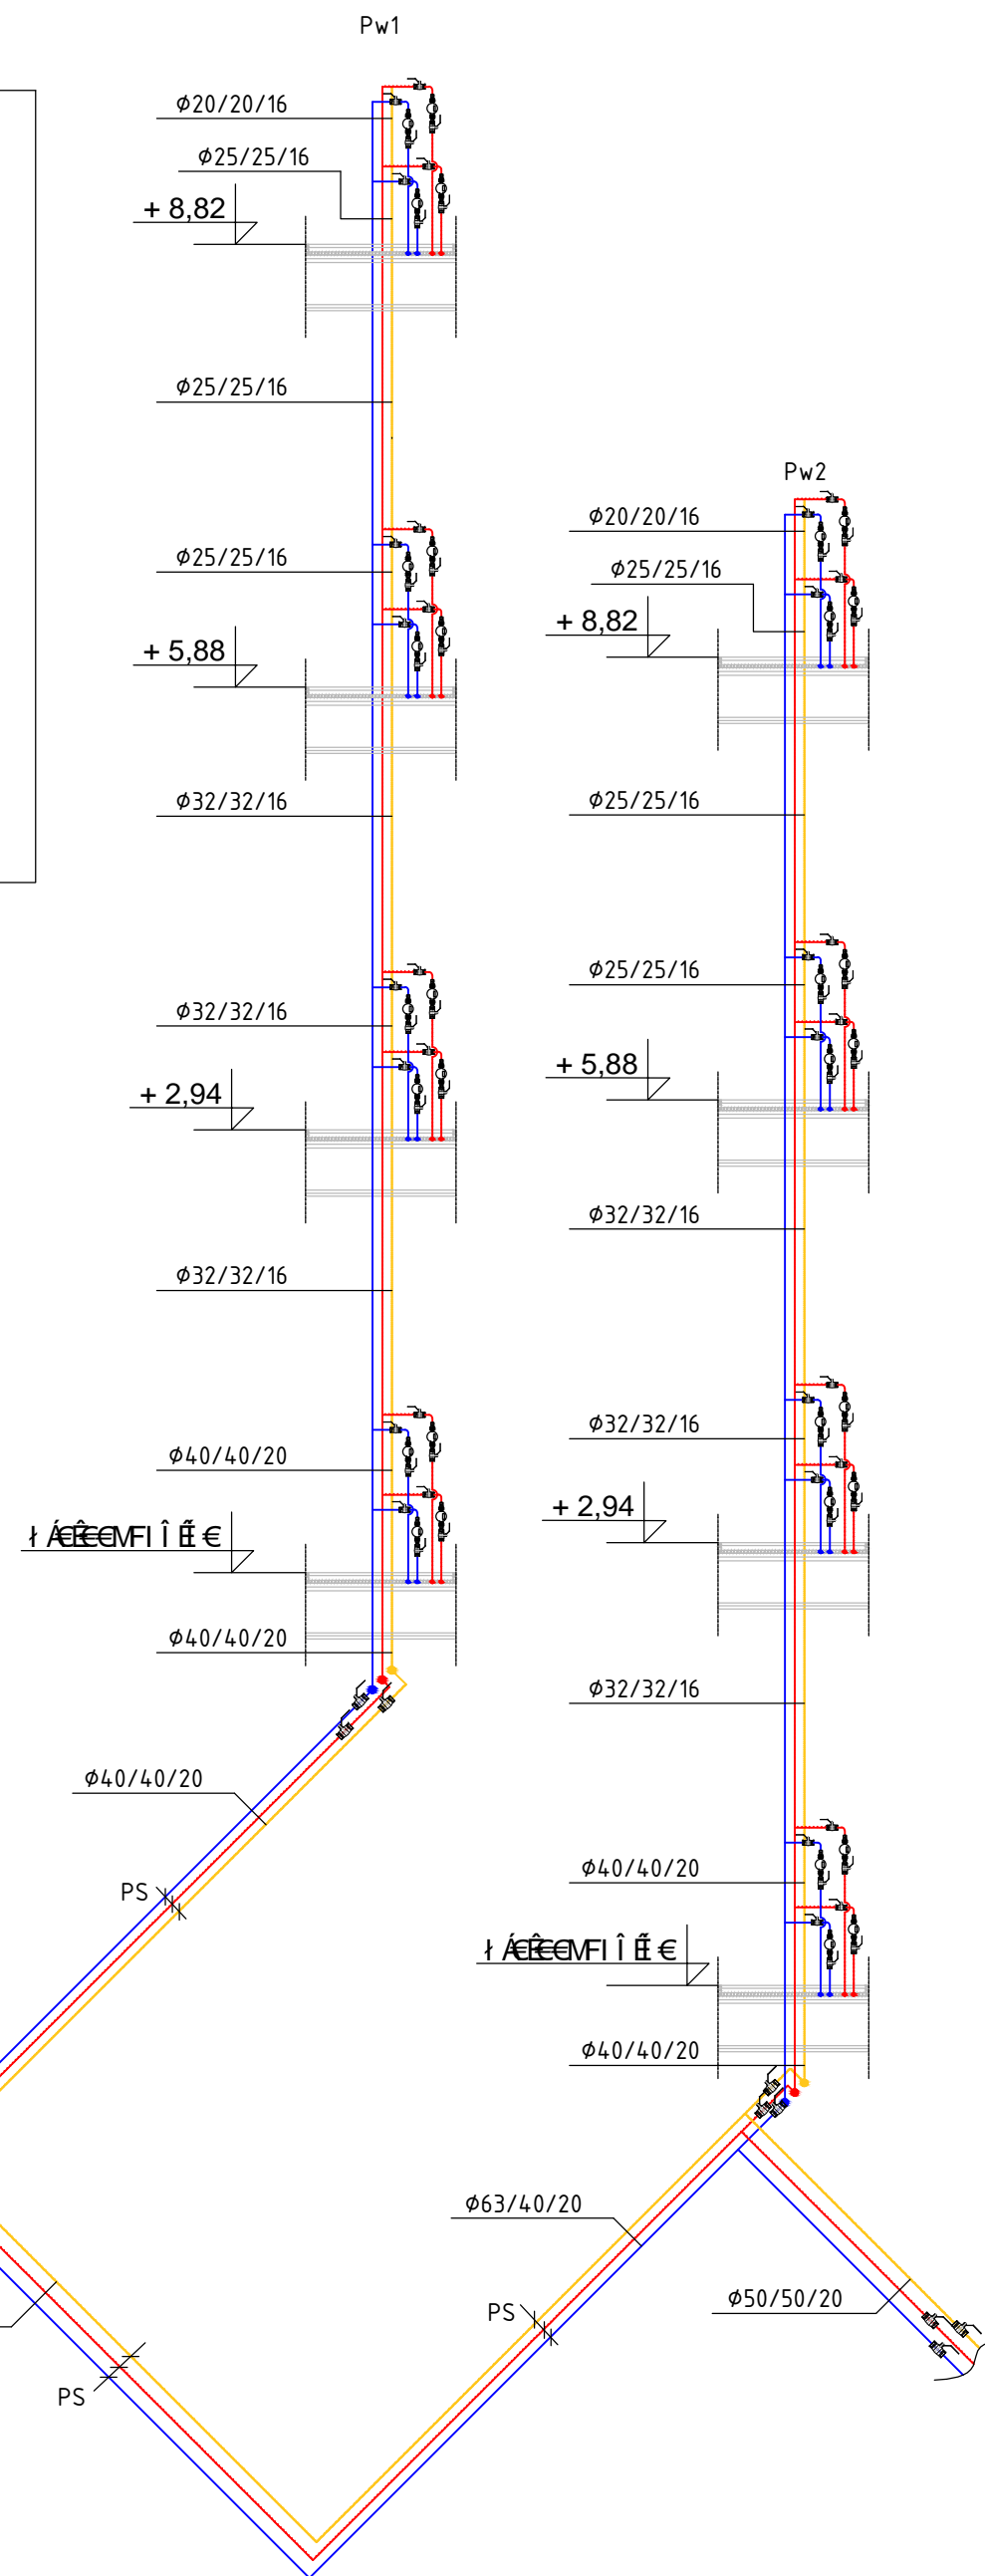

TYP BLOKU: 1P (nr VIII)

[illegible]