
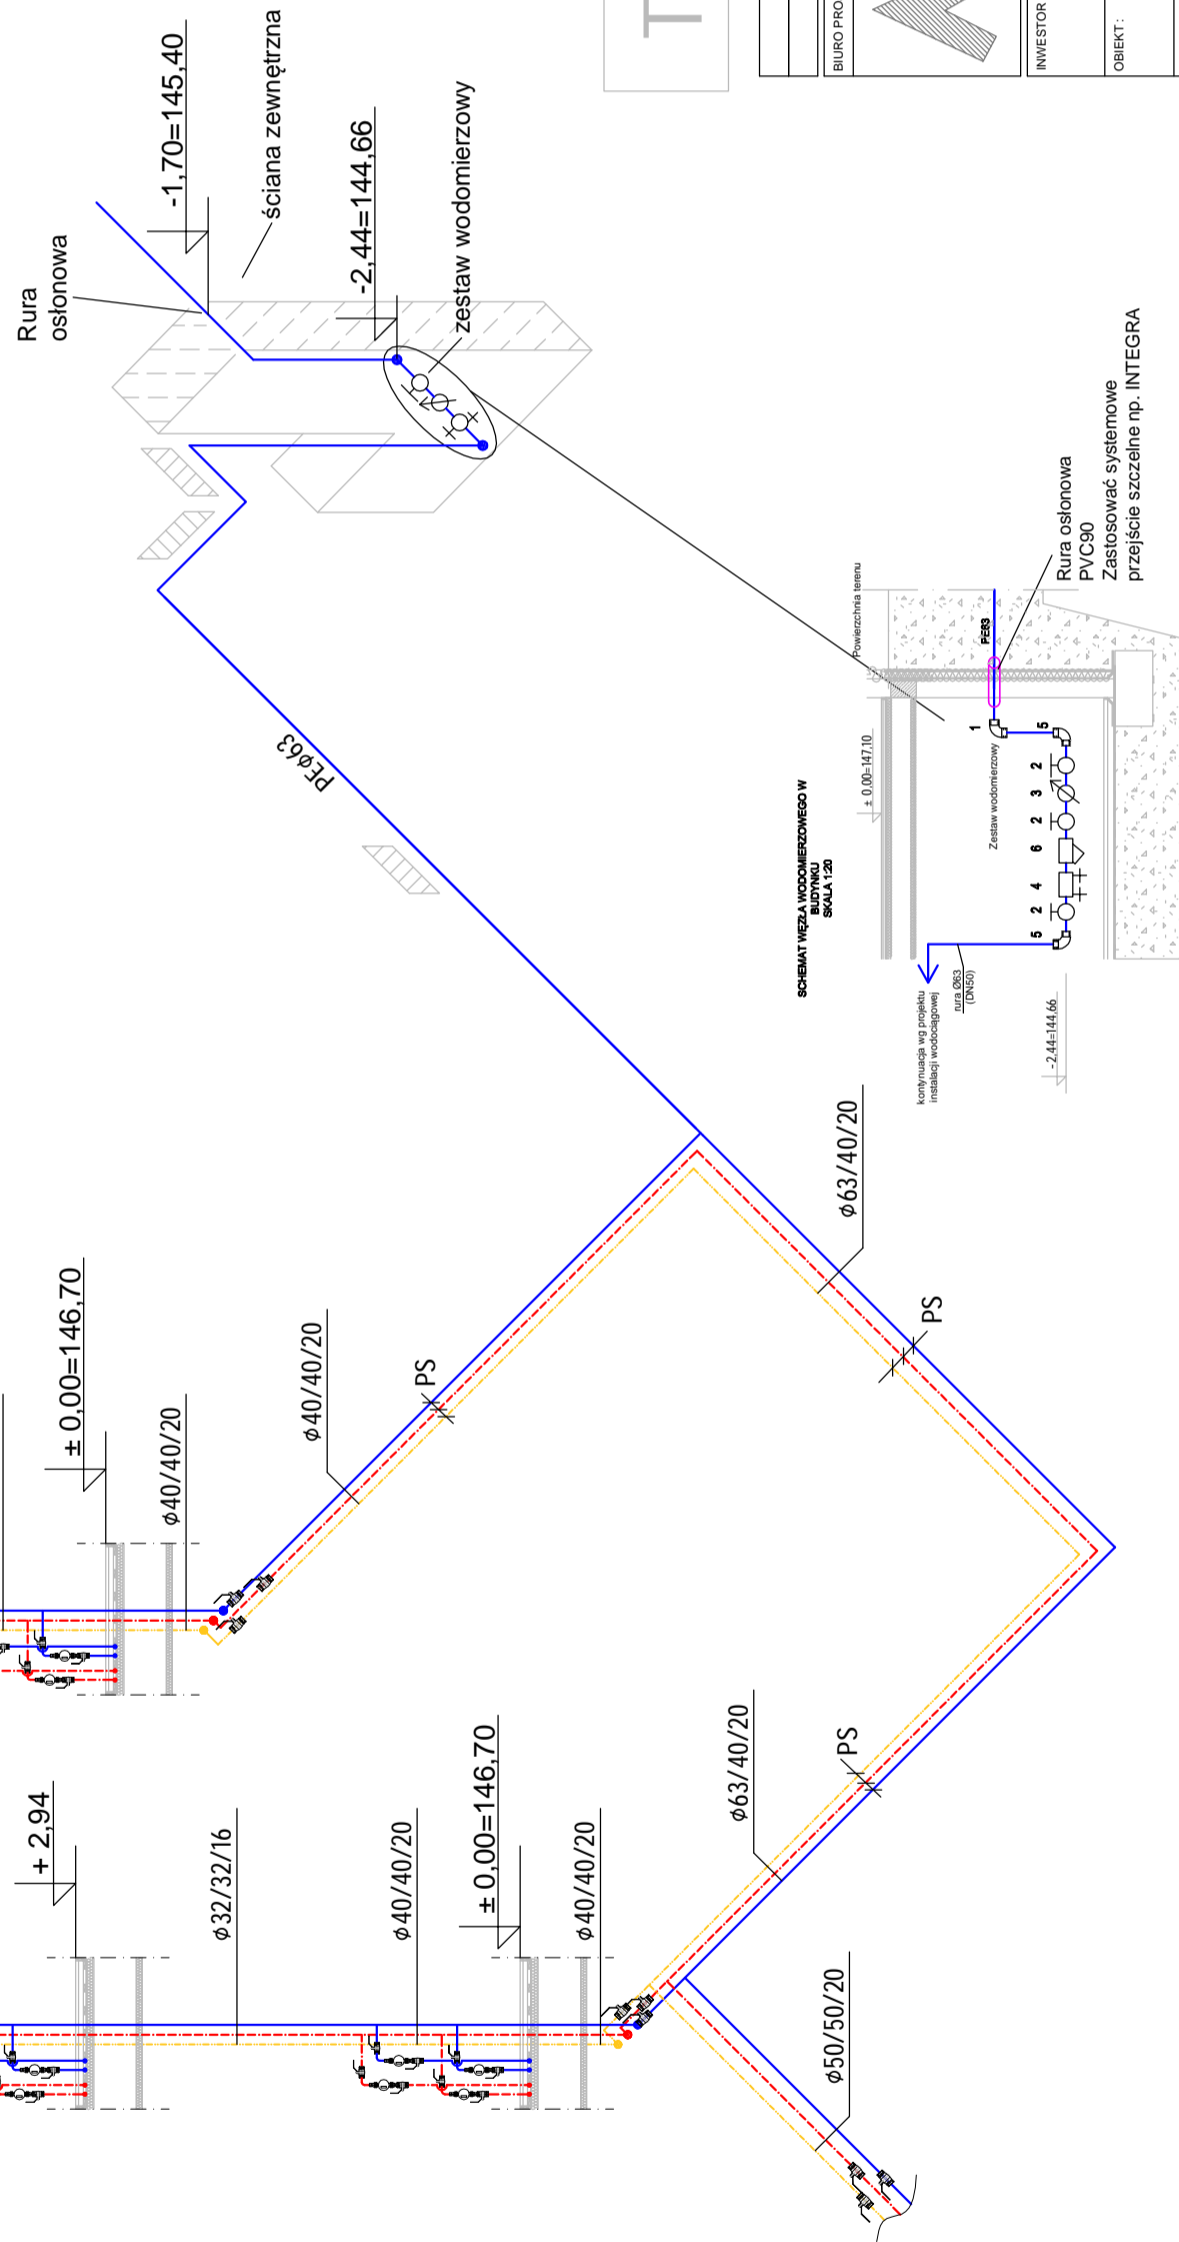


SZCZEGÓŁ SZAFKI WODOMIERZY




- 1 - kolano zaciskowe PE90 f163
- 2 - zawór skośny DN50 np. GEB0 1525
- 3 - wodomierz DIEHL Altair V3 N25 Q3=6,3m³/h.
- 4 - zawór zwrotny antyskażeniowy BA2760 DN50
- 5 - złączka kolano 2" GZ/f163
- 6 - Filtr siatkowy do wody DN50

UWAGA:

W pomieszczeniu węża ciepła należy przewidzieć montaż dodatkowego wodomierza na instalacji uzupełniającej wodę z zładu instalacji c.o.

Wodomierze należy montować w szachtach instalacyjnych i zamknąć drzyczkami rewizyjnymi z wizerem na wysokości licznika ciepła.

TYP BLOKU: 1L_(nr VII)

AWCAD LT nr. wpisy: 347-0261878 PLANIA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE USTAWA Z DN. 4.02.1994	
BIURO PROJEKTOWE :	
www.scd99.pl 	
ARCHI 99 PRACOWNIA PROJEKTOWA 63-400 OSTROW WLKP tel. +48 9267 739 73-55 e-mail: biuro@archi99.pl	
INWESTOR:	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. 63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Kościuszki 14
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Ostrow Wlkp., ul. Klasztorna 20
LOKALIZACJA:	
TEMAT OPACZKOWANIA:	BUDOWA OSIEDLA 12 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
NAZWA RYSUNKU:	PIONY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
PROJEKTANT:	mgr inż. KAROLINA HADRYŚ-SZKUDLAREK
OPRACOWAŁ:	mgr inż. GRZEGORZ KOŁODZIEJ
SPRAWDZAJĄCY:	
BRANŻA:	SANITARNIA
STUDIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
DATA:	LUTY 2019
OBMIERZAMY:	NR DZIURKI: 5/12, 5/13, 5/16, 5/19
0124	NR RYS: 0124
SKALA:	1:50
	S-13
PROJEKTANT:	NR UPŁR. WK/P/0347/POOS/12
OPRACOWAŁ:	NR UPŁR.
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPŁR.